

14 MARS 2017

Montréal, 6 mars 2017.

MONSIEUR LOÏC BRETIN
GEA REFRIGERATION FRANCE S.A.S.
9 RUE DES ORFEVRES
LES SORINIERES
FRANCE 44840

Fabricant : GEA REFRIGERATION FRANCE
CFA-RUE DE LA BORNE SEIZE
BOUAYE
FRANCE F44830

Numéro de dossier : 955505

Numéro(s) de dessin(s) : 2000B46-AS REV1

Objet : Enregistrement des plans et devis – Confirmation de l'enregistrement

Monsieur,

La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) vous informe que votre demande d'enregistrement de plans et devis a été traitée et que cette conception a été enregistrée le 3 mars 2017 sous le numéro d'enregistrement canadien (NEC\CRN) : **E02700.6**.

Nous portons à votre attention certaines exigences applicables à la réglementation sur les appareils sous pression et des codes et normes qui y sont associés :

- Le constructeur doit maintenir un système de contrôle de la qualité valide pour fabriquer selon ce NEC;
- Le constructeur doit soumettre à la RBQ une copie de la Déclaration de conformité du constructeur (Manufacturer's Data Report) pour les équipements fabriqués selon ce NEC dans les 30 jours suivants la signature de cette Déclaration;
- Le numéro de dessin, incluant le numéro de révision enregistré sous ce NEC, doit être indiqué sur la Déclaration de conformité du constructeur (Manufacturer's Data Report) pour les équipements fabriqués selon ce NEC.

Le présent avis d'approbation ne dégage pas le constructeur de ses responsabilités quant à la conception ou à la construction des équipements fabriqués selon ce NEC.

Salutations distinguées,

Bureau d'expertise et d'homologation en équipements sous pression

Montréal

545, boul. Crémazie Est, 7ième étage


Montréal (Québec) H2M 2V2

Téléphone : 514 873-6459

Sans frais : 1 866 262-2084

www.rbq.gouv.qc.ca

COUPE AA

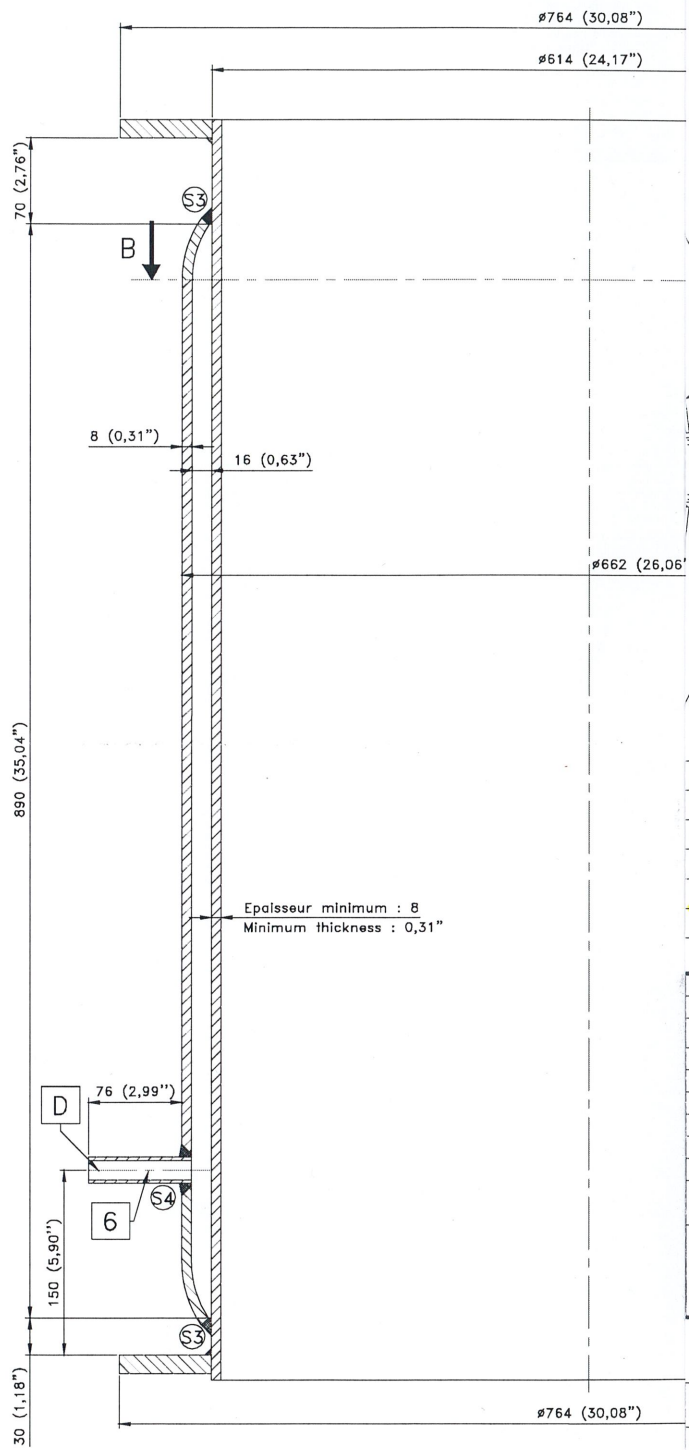

UM
W

CERTIFIED BY: CONSTRUCTIONS FRIGORIFIQUES DE L'ATLANTIQUE S.A.
44830 - BOUAYE - FRANCE

— JACKET —

M.A.W.P PSI 232 AT 104 °F
M.D.M.T °F -20,2 AT 232 PSI

MANUFACTURER'S SERIAL NR: _____
YEAR BUILT: _____

E02700.6

QUÉBEC ENREGISTRÉ
NEC (CRN): E02700.6
DATE: 2017-03-03

— CONNECTIONS —


ITEM	Qty	SERVICE	Outside DIA	CLASS	Thk	TYPE	FACE
A	1	INLET	48,3 (1,90")		3,7 (0,15")	BW	
B	1	OUTLET	60,3 (2,37")		3,9 (0,15")	BW	
C	1	DRAIN	21,3 (0,84")		2,8 (0,11")	BW	
D	1	DRAIN	21,3 (0,84")		2,8 (0,11")	BW	

Issue	Description of revision	Date	Visa	Date	Visa
0	ORIGINAL ISSUE				
		A.I. Review		Approved by PDME	

Cfa CONSTRUCTIONS FRIGORIFIQUES DE L'ATLANTIQUE
Z.A. des Coteaux de Grand Lieu Rue de la Borne Seize 44830 BOUAYE
Tel. 02 51 11 32 20 Fax 02 40 32 52 93

Rep. Item	Nbre Qty	Désignation. Designation.	Epaisseur Thickness	Matériau Material	Norme Specification	Observation. Remark	Masse Weight
8	1	Support plaque signalétique Data plate bridge	5 ou 6 0,2" or 0,24"	S 235 JRG 2	EN 10025	Non pressure part	
7	2	Bride #764 Flange #50,08"	15 0,59"	S 235 JRG 2	EN 10025	Non pressure part	
6	1	Tube #21,3 lg76 Pipe #0,84" length2,99"	2,8 0,11"	SA 333 Gr 6	ASME II A		
5	1	Tube #21,3 lg100 Pipe #0,84" length3,94"	2,8 0,11"	SA 333 Gr 6	ASME II A		
4	1	Tube #48,3 lg150 Pipe #1,90" length5,91"	3,7 0,15"	SA 333 Gr 6	ASME II A		
3	1	Tube #60,3 lg200 Pipe #2,37" length7,87"	3,9 0,15"	SA 333 Gr 6	ASME II A		
2	1	Virole externe #662 lg890 Outside Shell #25,06" length35,04"	8 0,31"	SA 516 Gr 60 (Not Normalized)	ASME II A	Epaisseur mini 7,5 Thickness mini 0,30"	
1	1	Virole Interne #614 lg1025 Inside Shell #24,17" length40,35"	10 0,39"	SA 516 Gr 60 (Not Normalized)	ASME II A	Epaisseur mini 8 Thickness mini 0,31"	

Détail soudures
Welding details

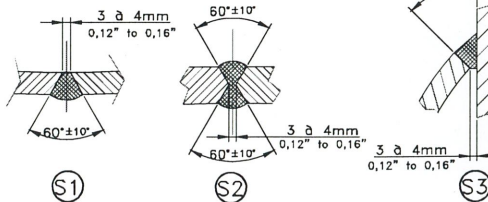

GEA GEA Geneglace s.a.s.
ZAC de la Forêt - 9 rue des Orfèvres
44840 LES SORNIERES
TEL:33.(0)2.51.19.10.51 / FAX:33.(0)2.40.05.73.81

Sole ownership of the present drawing remains with the manufacturer. Do not dispatch this information without our prior consent.

Drawer: C.M.	Approval: L.B.	Date: 18.09.09	Scale: 1/3 - 1
CYLINDRE A DOUBLE PAROI DOUBLE WALL CYLINDER		ASME - APPROBATION	
F200		No plan: 2000B46-AS	
Diffusion: GENEGLACE		Class. doc.: 1/1	